

לכבוד:
מרכז חינוך ליאו באק

הנדון : דו"ח ניטור אוויר לגורם סיבי אסבסט מס' 22761/2022

פרויקט פינוי אסבסט פריד מרכז חינוך ליאו באק

מצ"ב דו"ח ניטור אוויר מס' 22761/2022 לגורם סיבי אסבסט שבוצע בתאריך 28.7.2022 בקומה א פרוזדור מרכז חינוכי ליאו באק.

בוצעו בדיקות בסיום.

עפ"י ממצאי האנליזה התקבלו תוצאות תקינות.

בדיקה:

דוד נעים מנהל תחום ניטור אוויר



תאריך: 31.7.2022

דו"ח ניטור אוויר

לגורם סיבי אסבסט בשיטת VDI 3492

מס' 22761/2022

פינוי אסבסט מרכז חינוך ליאו באק

בדיקות בסיום קומה א' פרוזדור


תאריך ניטור-28/7/2022

תאריך הוצאת הדוח – 31/07/2022

תוכן עניינים:

מבוא	1
דף פתיחה	2
תוכן עניינים	3
תרשים	4
טופס דיווח תוצאות ניטור	5
דוח אנליזה מעבדה	6
נספח תמונות	7-9

תרשים:

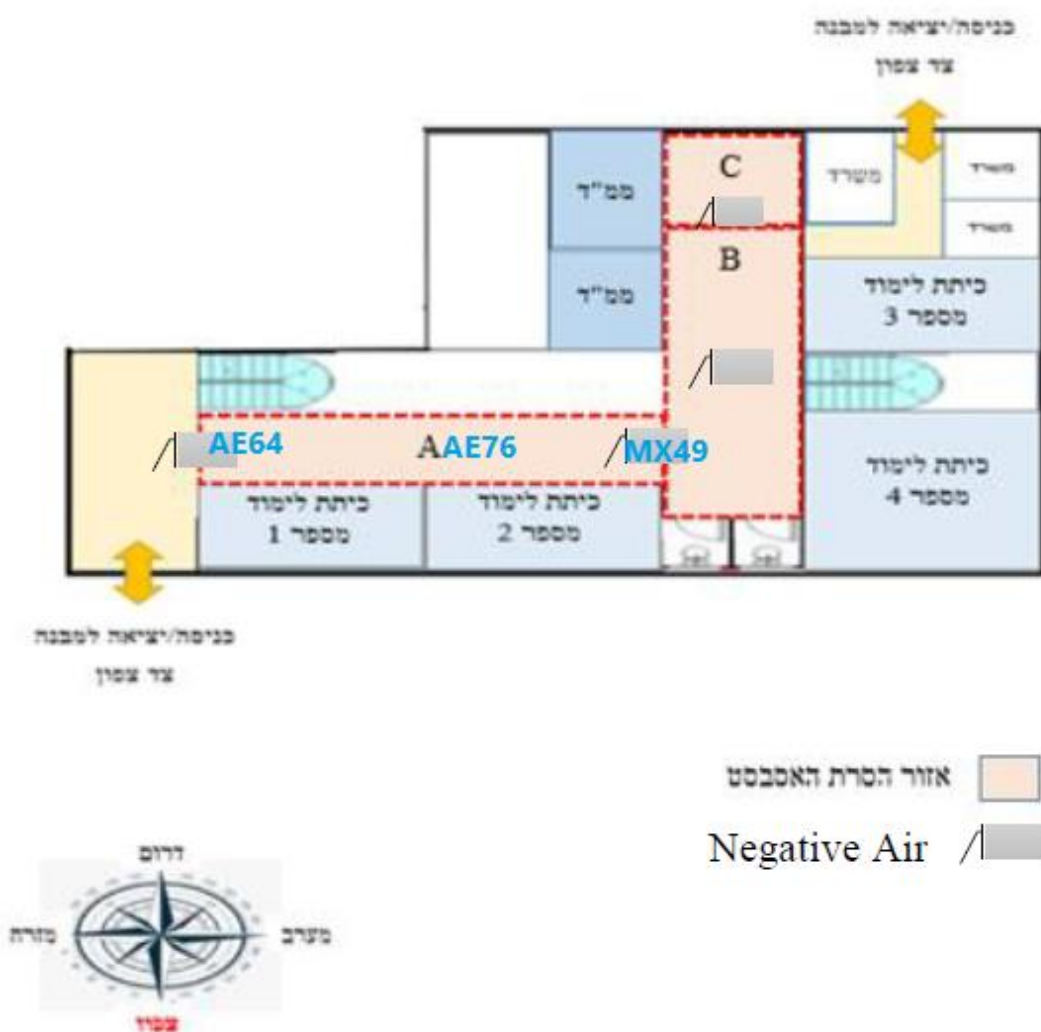

טופס דיווח תוצאות ניטור לסיבי אסבסט

מספר דו"ח 22761	שם הדוגם דוד נעים	שם האתר מבנה חטיבה עליונה מרכז חינוך ליאו באק – קומה א' פרוזדור
כתובת האתר דרך צרפת 90 חיפה	שם מזמין העבודה מרכז חינוך ליאו באק חיפה	
מספר היתר (במידה וקיים) 1-0018/2022	שיטת הדיגום VDI3492	בסיום מס' אצווה של פילטר
מס הדגימות הנדרש על פי ההיתר -	מס' החללים ושטח החלל הנדגם	אופן ביצוע הרחפת הסיבים (במקרה ונדרש בסיום עבודה) מפוח
שם מעבדת האנליזה – המבדקה הכימית	מס' סידורי של מכייל	דגם מכייל
	תוקף כיול	

תאריך דיגום	תיאור המיקום יש לצרף תרשים ולמספר את מיקום המשאבה בהתאם לתרשים	מס' סידורי של המשאבה	מס דגימה / מס' פילטר	שעת התחלת דיגום	שעת סיום דיגום	משך דיגום	ספיקה ממוצעת	ספיקה בספיקה	סה"כ נפח נדגם	תוצאות מס' סיבים על פי האנליזה (רצ"ב תוצאות ממעבדת האנליזה) סיבים לפילטר	תוצאת הדיגום - ריכוז סיבים בדגימה סיב/ מ"ק
							ליטר/דקה		מ"ק		
28.7.22	קומה א' פרוזדור צפוני מרכז	1405	AE-76	11: 24	19: 24	480	8.10	<5%	3.88	0	<98
28.7.22	קומה א' חיבור פרוזדור צפוני מזרחי	1408	AE-64	11: 23	19: 23	480	8.09	<5%	3.88	0	<98
28.7.22	קומה א' פרוזדור צפוני מערב	1413	MX-49	11: 24	19: 24	480	8.00	<5%	3.84	0	<99

ערך מנחה - 1000 סיב למ"ק, ריכוז סיבים המחייב פעולה - 600 סיב למ"ק לפי סעיף 28 (ב) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011, והוראת המנהל על המעבדה לדווח לאלתר למשרד להגנת הסביבה על תוצאות גבוהות מ-600 סיב למ"ק

בעמודת "תוצאות הדיגום ריכוז סיבים בדגימה סיב/מ"ק", כאשר הממצא מצביע על ערך קטן מ (<), משמעות הדבר שלא נמצאו כלל סיבים על הפילטר.

ממצאים: עפ"י תוצאות הניטור המתייחסות לחשיפה סביבתית ל סיבי אסבסט בשיטת VDI 3492, לא התקבלה כל חריגה מרמת הערך המנחה כפי שנקבע עפ"י הועדה הטכנית לאבק מזיק של משרד הכלכלה והמשרד לאיכות הסביבה (1000 סיב/מ"ק). תוצאות הניטור נמצאו תקינות.

/ב

19281



/ב

דוד נעים
שם הדוגם

חתימת בודק הדוח

חתימת הדוגם

מס' רישיון





