



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



1

הרשות הארצית לכבאות והצלה נהלי אגף הגנה מאש		
שם הנוהל: קביעת "גורם מוסמך" לביצוע בדיקת משטר הפעלות לפי הוראת נציב 536		
מספר נוהל:	מספר מהדורה: 3	סטטוס: עדכון נוהל
תאריך פרסום: 18/06/2024	תאריך תחילת תוקף: 17.6.2021	גורם מאשר: ראש אגף הגנה מאש
סיווג: כללי		

תמצית
(התמצית מובאת לצורך הנגשה, הנוסח המחייב מופיע בגוף הנוהל) <u>עיקרי ההוראה</u> נוהל זה נועד להסדיר את הליך ההגשה והטיפול בבקשה להכרה בגורם מוסמך כמשמעו בהוראת נציב 536 משטר הפעלות - אינטגרציה. <u>עיקרי השינויים מהמהדורה הקודמת</u> הוספת הבהרה להגדרה "ניסיון בהגנה מאש" בסעיף 6 לנוהל.

1. כללי

- 1.1. בהתאם להוראת נציב 536 "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש - אינטגרציה" (להלן - הור' נציב 536) בדיקת משטר ההפעלות תתבצע ע"י מכון התקנים הישראלי או מעבדה מוכרת לתקן ישראלי ת"י 1220 חלק 3: מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 - 1.1.1. בהתקנה;
 - 1.1.2. בעת החלפת רכזת;
 - 1.1.3. בעת שינוי במערכת הגילוי או הכיבוי שלא הופיע בתעודת המעבדה המקורית שניתנה למערכת.
- 1.2. אם קיים אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה מוכרת כאמור, ניתן שהבדיקה התקופתית תבוצע על ידי גורם מוסמך העומד בדרישות הסף המפורטות בסעיפים 9.2.2 עד 9.2.6.
- 1.3. במקרה של סתירה בין האמור בנוהל זה לאמור בהור' נציב 536, יגבר האמור בהור' נציב 536.



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



2

2. הגדרות

- [כלל המונחים בנוהל זה יפורשו בהתאם להגדרה שבצידם בהור' נציב 536, למעט המונחים שלהלן]
- 2.1. **אתר האינטרנט** - אתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה לישראל;
 - 2.2. **גורם מוסמך** - כהגדרתו בסעיף 9 להור' נציב 536;
 - 2.3. **מרכז הדרכה אזרחי מוכר** - מרכז הדרכה המוכר על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה לישראל בהתאם לנחיותיה למתן הכרה במרכזי הדרכה אזרחיים המפורסם באתר האינטרנט וכפי שיעמוד בתוקפו מעת לעת;
 - 2.4. **מכון התקנים הישראלי** - כמשמעו בחוק התקנים, התשי"ג-1953;
 - 2.5. **המוסד לבטיחות ולגיהות** - כמשמעו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;

3. בקשה לאישור כגורם מוסמך

- 3.1. המבקש לקבל אישור גורם מוסמך בהתאם לסעיפים 9.2.2, 9.2.3 ו-9.2.4 להור' נציב 536 יגיש למוקד הארצי של הרשות הארצית לכבאות והצלה לישראל (להלן - רשות הכבאות) את כל המסמכים הבאים:
 - 3.1.1. בקשה לאישור כגורם מוסמך המצורפת בנספח א' לנוהל זה (במקרה והגשת הבקשה נעשית באופן מקוון ניתן לוותר על נספח זה)
 - 3.1.2. טופס "הצהרת גורם מוסמך לביצוע בדיקה תקופתית למשטר הפעלות לפי הוראת נציב 536" [ההצהרה היא נספח א' להור' נציב 536];
 - 3.1.3. צילום תעודה מזהה;
 - 3.1.4. צילום רישיון מהנדס רשום במדור הרלבנטי לפי הסעיף בהור' נציב 536 שלפיו הוא מבקש אישור;
 - 3.1.5. המבקש ימציא מסמכים התומכים את הניסיון בהגנה מאש (תכנון מערכות גילוי אש ועשן / / ביצוע ביקורות תקופתיות בבדיקת משטר הפעלות- אינטגרציה)
 - 3.1.6. בהיעדר עמידה בדרישת הניסיון בסעיף הרלבנטי להור' נציב 536, יצורף צילום מתעודת סיום הכשרה אשר השלים המבקש ברשות הכבאות או אצל גורם אחר שאושר על ידה.
- 3.2. המבקש לקבל אישור גורם מוסמך בהתאם לסעיף 9.2.5 להור' נציב 536 יגיש למוקד הארצי של רשות הכבאות את כל המסמכים הבאים:
 - 3.2.1. בקשה לאישור כגורם מוסמך המצורפת בנספח א' לנוהל זה (במקרה והגשת הבקשה נעשית באופן מקוון ניתן לוותר על נספח זה).
 - 3.2.2. טופס "הצהרת גורם מוסמך לביצוע בדיקה תקופתית למשטר הפעלות לפי הוראת נציב 536" [ההצהרה היא נספח א' להור' נציב 536];
 - 3.2.3. צילום תעודה מזהה;
 - 3.2.4. צילום רישיון מהנדס רשום או תעודת הנדסאי;



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



3

- 3.2.5. צילום מתעודת סיום הכשרה אשר ניתנה למבקש על ידי רשות הכבאות או גורם אחר המאושר על ידה ;
- 3.2.6. אישור העסקה של המבקש בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי ;
- 3.2.7. צילום תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי שהמבקש מועסק על ידה.
- 3.2.8. המבקש ימציא מסמכים התומכים את הניסיון בהגנה מאש (תכנון מערכות גילוי אש ועשן // ביצוע ביקורות תקופתיות בבדיקת משטר הפעלות- אינטגרציה)
- 3.3. אישור גורם מוסמך בהתאם לסעיף 9.2.6 להור' נציב 536 :
- 3.3.1. המבקש יגיש למוקד הארצי של רשות הכבאות את כל המסמכים הבאים :
- 3.3.1.1. צילום תעודה מזהה ;
- 3.3.1.2. בקשה לאישור כגורם מוסמך המצורפת בנספח א' לנוהל זה ;
- 3.3.1.3. פירוט ניסיון בהגנה מאש של 10 שנים לפחות בהתאם לסעיף 9.2.6 להור' נציב 536, הכולל התייחסות מפורטת הן לסוג הניסיון, תוכן הניסיון והכל בחלוקה לפי שנים.
- מח' הטמעה ובקרה בנציבות תבחן את המסמכים, את טיב הניסיון שהציג המבקש ואת משך הזמן בו הוצג הניסיון. הוחלט על ידי מח' הטמעה ובקרה שהמבקש עמד בדרישות הניסיון וההכשרה בהתאם לסעיף 9.2.6, תנפיק לו אישור בחתימתה.
4. אופן הגשת המסמכים והטיפול בבקשה
- 4.1. בקשה לאישור כגורם מוסמך תוגש באמצעות נספח א' ולהנחיות נוהל זה למוקד הארצי בכתובת דוא"ל : tservice@102.gov.il
- 4.2. הוגשה בקשה שאינה ברורה או שחסרים בה פרטים או צרופות בהתאם לנוהל זה, המוקד הארצי יעביר למגיש הבקשה הודעה על בקשה להשלמת מסמכים, בהתאם לנוסח שנספח ב' והבקשה לא תטופל עד להשלמות כאמור.
- 4.3. הוגשה בקשה ונמצא כי היא עומדת בדרישות נוהל זה, אישור יועבר למגיש הבקשה בהתאם לנוסח שנספח ג'.
- 4.4. בקשה לפי נוהל זה כמורה כהסכמה לפרסום שמו של מקבל האישור ופרטי ההתקשרות עמו באתר האינטרנט של רשות הכבאות. רשימה זו תתעדכן מעת לעת ורשאית רשות הכבאות לעשות בה שימוש ככל שתמצא לנכון.
- 4.5. הטיפול בבקשה יתבצע על-ידי מחלקת הטמעה ובקרה , באגף הגנה מאש בנציבות.
5. הוראות נוספות
- 5.1. תחילתו של נוהל זה מיום פרסומו באתר האינטרנט.
- 5.2. אישור כגורם מוסמך בהתאם לנוהל זה יהיה ללא הגבלת זמן ולא יהיה צורך לחדשו.



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



4

5.3. מבלי לפגוע באמור, לרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן – רשות הכבאות) הסמכות לשלול אישור שניתן לגורם מוסמך, בגין העילות הבאות:

5.3.1. המחזיק באישור פעל בניגוד להור' נציב 536 ;
5.3.2. המחזיק באישור קיבל את האישור למרות שלא עמד בדרישות הור' נציב 536 או בהוראות נוהל זה ;

5.3.3. המחזיק באישור קיבל את האישור על יסוד העובדה שהוא מועסק בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש, חדל מלעבוד בחברה זו או שחברה בה הוא מועסק חדלה מלשאת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש.

6. טבלת הסבר לגורם מוסמך בהתאם להוראת נציב 536

מס"ד	סעיף בהוראה	גורם מוסמך לבדיקה תקופתית 536	ניסיון נדרש	הכשרה מגורם מוסמך
1	9.2.1	מכון התקנים הישראלי או מעבדה מוכרת לתקן ישראלי ת"י 1220 חלק 3:	לא נדרש	לא נדרש
2	9.2.2	מהנדס רשום במדור "בטיחות אש ומניעתה" בפנקס המהנדסים והאדריכלים על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958 (להלן: "פנקס המהנדסים והאדריכלים"),	בעל ניסיון של <u>3 שנים</u> לפחות בביצוע בדיקות אינטגרציה של מערכות	במידה ואין ניסיון
3	9.2.3	מהנדס בטיחות או מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי או אדריכל, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	בעל ניסיון של <u>5 שנים</u> לפחות בהגנה מאש.	במידה ואין ניסיון
4	9.2.4	מהנדס חשמל הרשום בענף הנדסת חשמל בפנקס המהנדסים והאדריכלים	בעל ניסיון בתכנון מערכת גילוי והתרעת אש <u>5 שנים</u> לפחות	במידה ואין ניסיון
5	9.2.5	מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או הנדסאי, העובד בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש	לא נדרש	נדרש בהכשרה
6	9.2.6	עוסק בהגנה מאש 10 שנים לפחות*, שאושר ע"י רשות הכבאות ** עובד בדימוס של מערך ההגנה מאש ברשות הארצית לכבאות והצלה בעל ניסיון של 10 שנים לפחות	בעל 10 שנים ניסיון	נדרש בהכשרה

*לעניין זה ניסיון בהגנה מאש הינו אחד מאלו:

- ניסיון מעשי בהתקנת מערכות גילוי או כיבוי אש אוט'.
- ניסיון מעשי בתחזוקת מערכות גילוי או כיבוי אש אוט'.
- ניסיון מעשי בביצוע בדיקות משטר הפעלות (אינטגרציה)



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



5

****לעניין זה המבקש לקבל הכרה כגורם מוסמך על-סמך היותו עובד בדימוס של מערך ההגנה מאש ברשות הארצית לכבאות והצלה יידרש לעמוד בכל אלו :**

1. **הסמכה כמפקח בטיחות אש לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;**
2. **ניסיון מעשי בביצוע בדיקות משטר הפעלות (אינטגרציה) – המבקש יהיה בעל 10 שנות ניסיון עבודה כמפקח בטיחות אש הכולל ביצוע ביקורת בטיחות אש בנכסים.**
3. **הכשרות :** המבקש יצטרך להציג תעודות על ביצוע כל הקורסים הבאים:
 - א. קורס הגנה מאש בסיסי של המכללה הלאומית לכבאות והצלה;
 - ב. קורס מערכות גילוי והתרעת אש בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1220 חלקים 3 ו-11 של מהמכללה הלאומית לכבאות והצלה, או מרכז הדרכה מוכר על-ידי רשות הכבאות;
 - ג. קורס מערכות כיבוי בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1596 ות"י 1928 של המכללה הלאומית לכבאות והצלה או מרכז הדרכה מוכר על-ידי רשות הכבאות

הערה כללית:

המבקש ימציא מסמכים התומכים את הניסיון בביצוע בדיקת משטר הפעלות (אינטגרציה)

רשימת נספחים

- נספח א' – טופס הגשת בקשה לאישור גורם מוסמך
- נספח ב' – הודעה על צורך בהשלמת מסמכים
- נספח ג' – דוגמה לטופס מתן אישור לגורם מוסמך
- נספח ד' – הודעת סירוב לבקשת אישור גורם מוסמך
- נספח ה' – הודעת על ביטול אישור לגורם מוסמך
- נספח ו' – הודעה על השלמת הכשרה .
- נספח ז' - תרשים זרימה מסכם לנוהל
- נספח ח' – טבלת ריכוז שינויים בנוהל



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



6

נספח א'

תאריך _____

עבור:
מוקד שירות ארצי
הרשות הארצית לכבאות והצלה לישראל

טופס בקשה לאישור גורם מוסמך בהתאם להור' נציב 536

פרטים אישיים:												
שם משפחה	שם פרטי	מספר הזהות										
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										
סמן מספר סעיף מתאים בהתאם לטבלה (סעיף 6 בנוהל)	צרופות											
<input type="checkbox"/> 9.2.2 צילום תעודה מזהה של המבקש. <input type="checkbox"/> 9.2.3 צילום תעודת סיום הכשרה מרשות הכבאות או גורם אחר המאושר על ידה. <input type="checkbox"/> 9.2.4 צילום רישיון מהנדס במדור הרלבנטי להגשת הבקשה. <input type="checkbox"/> 9.2.5 צילום תעודת הנדסאי. <input type="checkbox"/> 9.2.6 אישור העסקה של מבקש בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש. <input type="checkbox"/> צילום אישור תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי של החברה בה מועסק המבקש. <input type="checkbox"/> פירוט ניסיון בהגנה מאש של 10 שנים לפחות למבקש בהתאם לסעיף 9.2.6 להור' נציב 536. הפירוט יוגש בדף נפרד עם פירוט סוג הניסיון ולפי חלוקה של שנים.												

מודגש כי אי מילוי ההנחיה כנדרש ובמלואה עלולה לגרום לעיכוב או סירוב הבקשה

*ניסיון בהגנה מאש הינו:

- ניסיון מעשי בהתקנת מערכות גילוי או כיבוי אש אוט'.
- ניסיון מעשי בתחזוקת מערכות גילוי או כיבוי אש אוט'.
- ניסיון מעשי בביצוע בדיקות משטר הפעלות (אינטגרציה)

הערה כללית:

המבקש ימציא מסמכים התומכים את הניסיון בביצוע בדיקת משטר הפעלות (אינטגרציה)/תחזוקת מערכות גילוי/התקנת מערכות גילוי + הכשרות מתאימות.



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



7

נספח ב'

לכבוד:

[המבקש אישור להכרה כגורם מוסמך]

א.ג.נ.,

הודעה על השלמת מסמכים לבקשה לקבלת אישור לגורם מוסמך

1. בקשתך לקבלת אישור לגורם מוסמך בהתאם להוראת נציב 536 "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה" (להלן – הור' נציב 536) נתקבלה ביום _____. בחינת הבקשה מעלה כי היא לא הוגשה בהתאם לנוהל "הליך קביעת גורם מוסמך לביצוע בדיקת משטר הפעלות לפי הור' נציב 536" (להלן: "נוהל").

2. הריני להודיעך כי לשם המשך הטיפול בבקשה הינך נדרש להשלים את המסמכים כדלקמן:

(מסומנים ב-X)

3. תשומת ליבך, כי עד להשלמת המסמכים

כאמור לא ימשך הטיפול בבקשה.

צילום תעודה מזהה של מבקש האישור.

צילום רישיון מהנדס בהתאם למדור הרלבנטי בו רשום המבקש בפנקס המהנדסים והאדריכלים ע"פ חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958.

צילום תעודת הנדסאי של המבקש.

צילום תעודת סיום הכשרה של המבקש מאת הרשות הארצית לכבאות והצלה או גורם אחר שאושר על ידה.

אישור העסקה של המבקש בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש.

צילום אישור תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש של החברה בה מועסק המבקש.

אחר _____

את המייל החוזר יש לשלוח לכתובת tservice@102.gov.il

נשמח לעמוד לרשותך,

מוקד שירות ארצי

כבאות והצלה לישראל 4964*



[דוגמה לאישור גורם מוסמך]

אישור גורם מוסמך על-פי הוראת נציב 536

1. הריני לאשר בזאת כי _____ בעל/ת ת.ז. _____ מוכר על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן – רשות הכבאות) בהתאם לנדרש עפ"י סעיף 9 להוראת נציב 536 "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה" (להלן : "הור' נציב 536").
2. אישור זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
3. אישור זה אינו מוגבל בזמן, למעט אם שונתה ההוראה או הוחלט על ידי רשות הכבאות לבטלו מטעמים שימסרו למחזיק האישור.
4. אם המחזיק באישור קיבל את האישור על יסוד העובדה שהוא מועסק בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש, חדל מלעבוד בחברה זו או שחברה בה הוא מועסק חדלה מלשאת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש – תוקף האישור יתבטל.

מחלקת הטמעה ובקרה



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



9

נספח ד'

הודעה על סירוב למתן אישור למבקש להיות גורם מוסמך בהתאם להוראת נציב 536

1. בקשתך לקבלת אישור להיות גורם מוסמך בהתאם להוראת נציב 536 "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה" נתקבלה ביום _____. בבחינת הבקשה עולה כי היא לא הוגשה בהתאם לנוהל "הליך קביעת גורם מוסמך לביצוע בדיקת משטר הפעלות" (להלן: "הנוהל").

2. לאור האמור, הריני להודיעך על סירוב לבקשה למתן אישור מהטעמים הבאים:
(מסומנים ב-X)

מבקש האישור לא הציג הכשרה המתאימה.

ההכשרה שבוצעה על ידי מבקש האישור לא בוצעה על ידי רשות הכבאות או על ידי גורם אחר שאושר על ידי רשות הכבאות.

מבקש האישור אינו מועסק על ידי חברה או שהחברה בה הוא מועסק אינה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש.

אחר _____.

מחלקת הטמעה ובקרה



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



10

נספח ה'

לכבוד:

[מחזיק אישור לגורם מוסמך]

הודעה על ביטול אישור לגורם מוסמך

1. הריני להודיעך על ביטול אישור לגורם מוסמך מס' _____ שניתנה בהתאם לנוהל הליך קביעת "גורם מוסמך" לביצוע בדיקת משטר הפעלות, ביום _____ מהטעמים הבאים (מסומנים ב-X):

המחזיק באישור פעל בניגוד להור' נציב 536 ;

המחזיק באישור קיבל את האישור למרות שלא עמד בדרישות הור' נציב 536 או בהוראות נוהל זה ;

מחזיק אישור קיבל את האישור על יסוד העובדה שהוא מועסק בחברה בעלת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש, חדל מלעבוד בחברה זו או שחברה בה הוא מועסק חדלה מלשאת תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש.

אחר _____.

מחלקת הטמעה ובקרה



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



11

נספח ו'

לכבוד:

[מבקש אישור לגורם מוסמך]

הודעה על השלמת הכשרה לצורך קבלת אישור גורם מוסמך

2. בקשתך לקבלת אישור לגורם מוסמך בהתאם להוראת נציב 536 "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה" (להלן – הור' נציב 536) נתקבלה ביום _____. בחינת הבקשה מעלה כי הינך נדרש בהכשרה מתאימה אשר ניתנה ע"י רשות הכבאות או ע"י גורם שאושר ע"י רשות הכבאות (מכון התקנים / מרכזי הדרכה אזרחיים מוכרים / המוסדת לבטיחות וגהות/משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים)
3. הריני להודיעך כי לשם המשך הטיפול בבקשה הינך נדרש להשלים את המסמכים כדלקמן: (מסומנים ב-X).

צילום תעודת סיום הכשרה של המבקש מאת הרשות הארצית לכבאות והצלה או גורם אחר שאושר על ידה.


בברכה,

מח' הטמעה ובקרה

לידיעתך בשנת _____ בתאריכים _____ יתקיימו
במכללה הארצית לכבאות והצלה הכשרות לגורמי חוץ בנושא הוראת נציב
536.

תרשים זרימה – מסכם לנוהל בקשה לאישור גורם מוסמך ארצי

לפי ס' 9.2.2/9.2.3/9.2.4/9.2.5/9.2.6

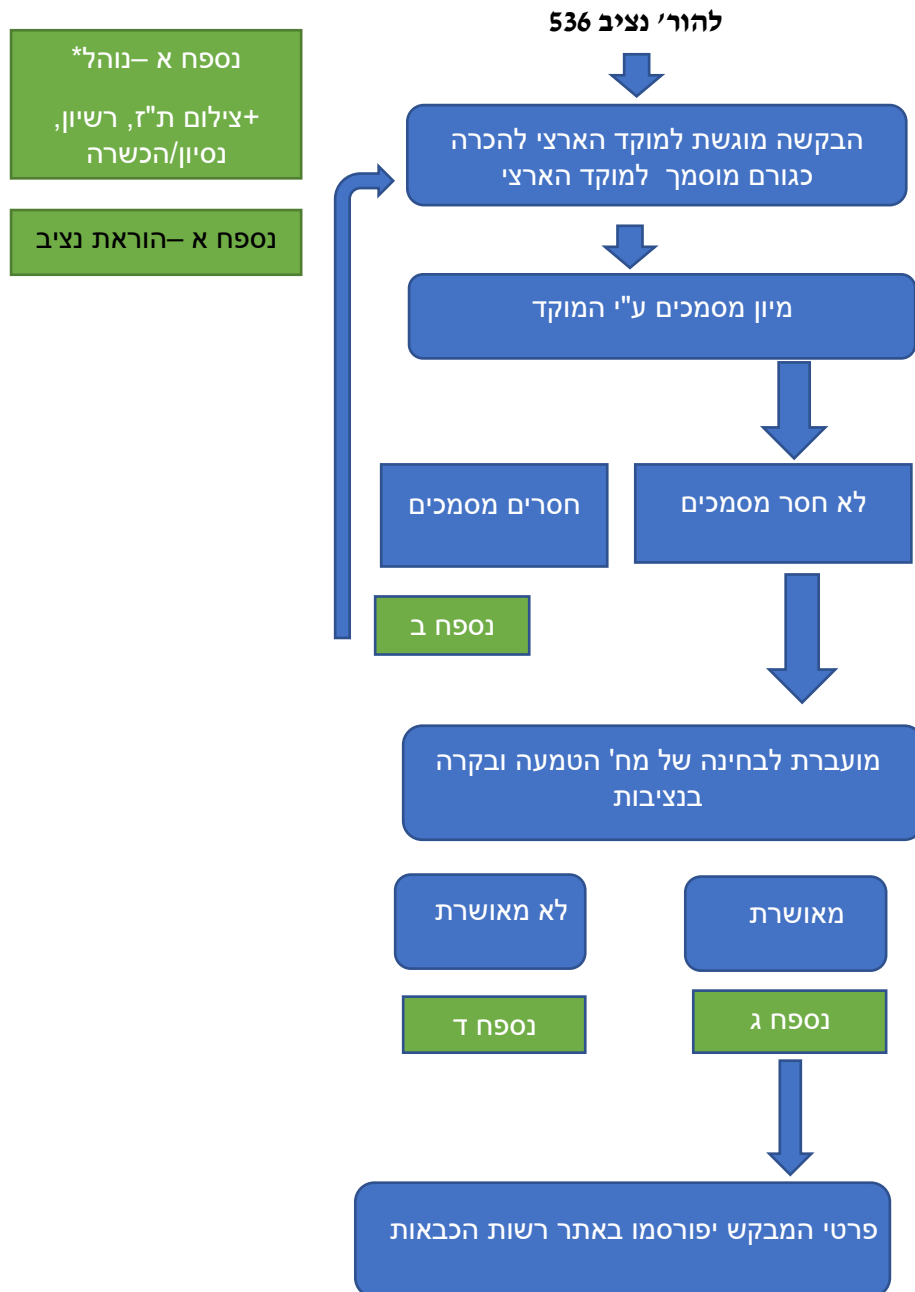

*בהגשה מקוונת אין צורך בנספח א מהנוהל



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



13

נספח ח'

טבלת עיקרי שינויים שבוצעו בנוהל

<u>תאור השינוי</u>	<u>סעיפים מושפעים</u>	<u>תאריך ביצוע עדכון</u>
שינוי אחראיות ממחלקת רישוי למחלקת הטמעה ובקרה	כלל הנספחים	30/11/2021
שינוי תרשים זרימה	נספח ו	30/11/2021
טבלת הסבר מתכללת	הוספת סעיף 6	30/11/2021
הוספת נספח להודעה על דרישה להכשרה	הוספת נספח	30/11/21
הוספת הוכחת נסיון	סעיפים 3,6	15/5/2022
בהגשת בקשה מקוונת אין לשלוח נספח א' מהנוהל	סעיפים 3.1.1, 3.2.1	15/5/2022
פירוט הניסיון וההכשרה לעובד ממערך הגנה מאש בדימוס	הוספת הערה לסעיף 6	18/06/2024